


Дані про якість питної води
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква
за серпень 2019 року.

№ П/П	Показники якості води	Од. вимірів	РЧВ м.Біла Церква
1	Загальне мікробне число при температурі 37°C – 24 год	КУО/см ³	10
2	Загальні коліформи	КУО/100см ³	відсутність
3	E.coli	КУО/100см ³	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см ³	відсутність
5	Запах при 20°, 60° С	бали	1-1
6	Кольоровість	град. Кол.	15
7	Каламутність	мг/дм ³	<0,58
8	Температура	° С	21,0
9	Присмак і смак	бали	1
10	рН		7,2
11	Залізо загальне	мг/дм ³	0,11
12	Жорсткість загальна	моль/м ³	3,8
13	Лужність	моль/м ³	4,0
14	Марганець	мг/дм ³	<0,05
15	Мідь	мг/дм ³	0,045
16	Поліфосфати PO ₄	мг/дм ³	0,045
17	Сульфати	мг/дм ³	43,5
18	Сухий залишок	мг/дм ³	295,0
19	Хлор залишковий		
	- вільний	мг/дм ³	0,06
	- зв'язаний	мг/дм ³	1,18
20	Хлориди	мг/дм ³	48,6
21	Цинк	мг/дм ³	-
22	Алюміній	мг/дм ³	0,14
23	Амоній	мг/дм ³	0,11
24	Кремній	мг/дм ³	-
25	Миш'як	мг/дм ³	-
26	Молібден	мг/дм ³	-
27	Нітрати	мг/дм ³	<2,25
28	Нітроти	мг/дм ³	<0,002
29	Фториди	мг/дм ³	-
30	Перманганатна окислюваність	мг/дм ³	4,75
31	Хлороформ	мкг/дм ³	57,3
32	Дибромхлорметан	мкг/дм ³	6,8
33	Тригалогенметани (сума)	мкг/дм ³	92,4

Начальник ВОС

Нач. ХБЛ питної води

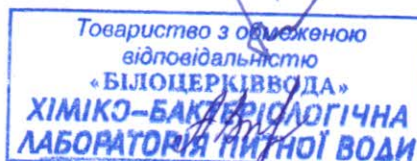

В.О.Степура

В.В.Андрійчук