


Дані про якість питної води  
на водопровідних очисних спорудах м.Біла Церква  
за травень 2020 року.

№ П/П	Показники якості води	Од. вимірів	РЧВ м.Біла Церква
1	Загальне мікробне число при температурі 37°C – 24 год	КУО/см <sup>3</sup>	4
2	Загальні коліформи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність
3	E.coli	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність
4	Ентерококи	КУО/100см <sup>3</sup>	відсутність
5	Запах при 20°, 60° С	бали	1-1
6	Кольоровість	град. Кол.	17
7	Каламутність	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58
8	Температура	° С	15,0
9	Присмак і смак	бали	1
10	рН		7,8
11	Залізо загальне	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,1
12	Жорсткість загальна	моль/м <sup>3</sup>	5,55
13	Лужність	моль/м <sup>3</sup>	5,6
14	Марганець	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05
15	Мідь	мг/дм <sup>3</sup>	0,045
16	Поліфосфати PO <sub>4</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	0,04
17	Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	33,4
18	Сухий залишок	мг/дм <sup>3</sup>	433,0
19	Хлор залишковий		
	- вільний	мг/дм <sup>3</sup>	0,02
	- зв'язаний	мг/дм <sup>3</sup>	1,18
20	Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	44,0
21	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	-
22	Алюміній	мг/дм <sup>3</sup>	0,12
23	Амоній	мг/дм <sup>3</sup>	<0,1
24	Кремній	мг/дм <sup>3</sup>	-
25	Миш'як	мг/дм <sup>3</sup>	-
26	Молібден	мг/дм <sup>3</sup>	-
27	Нітрати	мг/дм <sup>3</sup>	<2,25
28	Нітроти	мг/дм <sup>3</sup>	<0,002
29	Фториди	мг/дм <sup>3</sup>	-
30	Перманганатна окислюваність	мг/дм <sup>3</sup>	4,68
31	Хлороформ	мкг/дм <sup>3</sup>	54,6
32	Дибромхлорметан	мкг/дм <sup>3</sup>	6,2
33	Тригалогенметани (сума)	мкг/дм <sup>3</sup>	79,2

Начальника ВОС

Начальник ВХБЛ

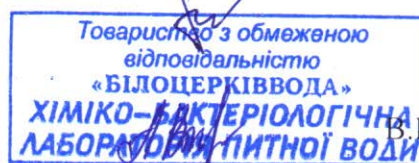

В.О.Степура

В.В.Андрійчук